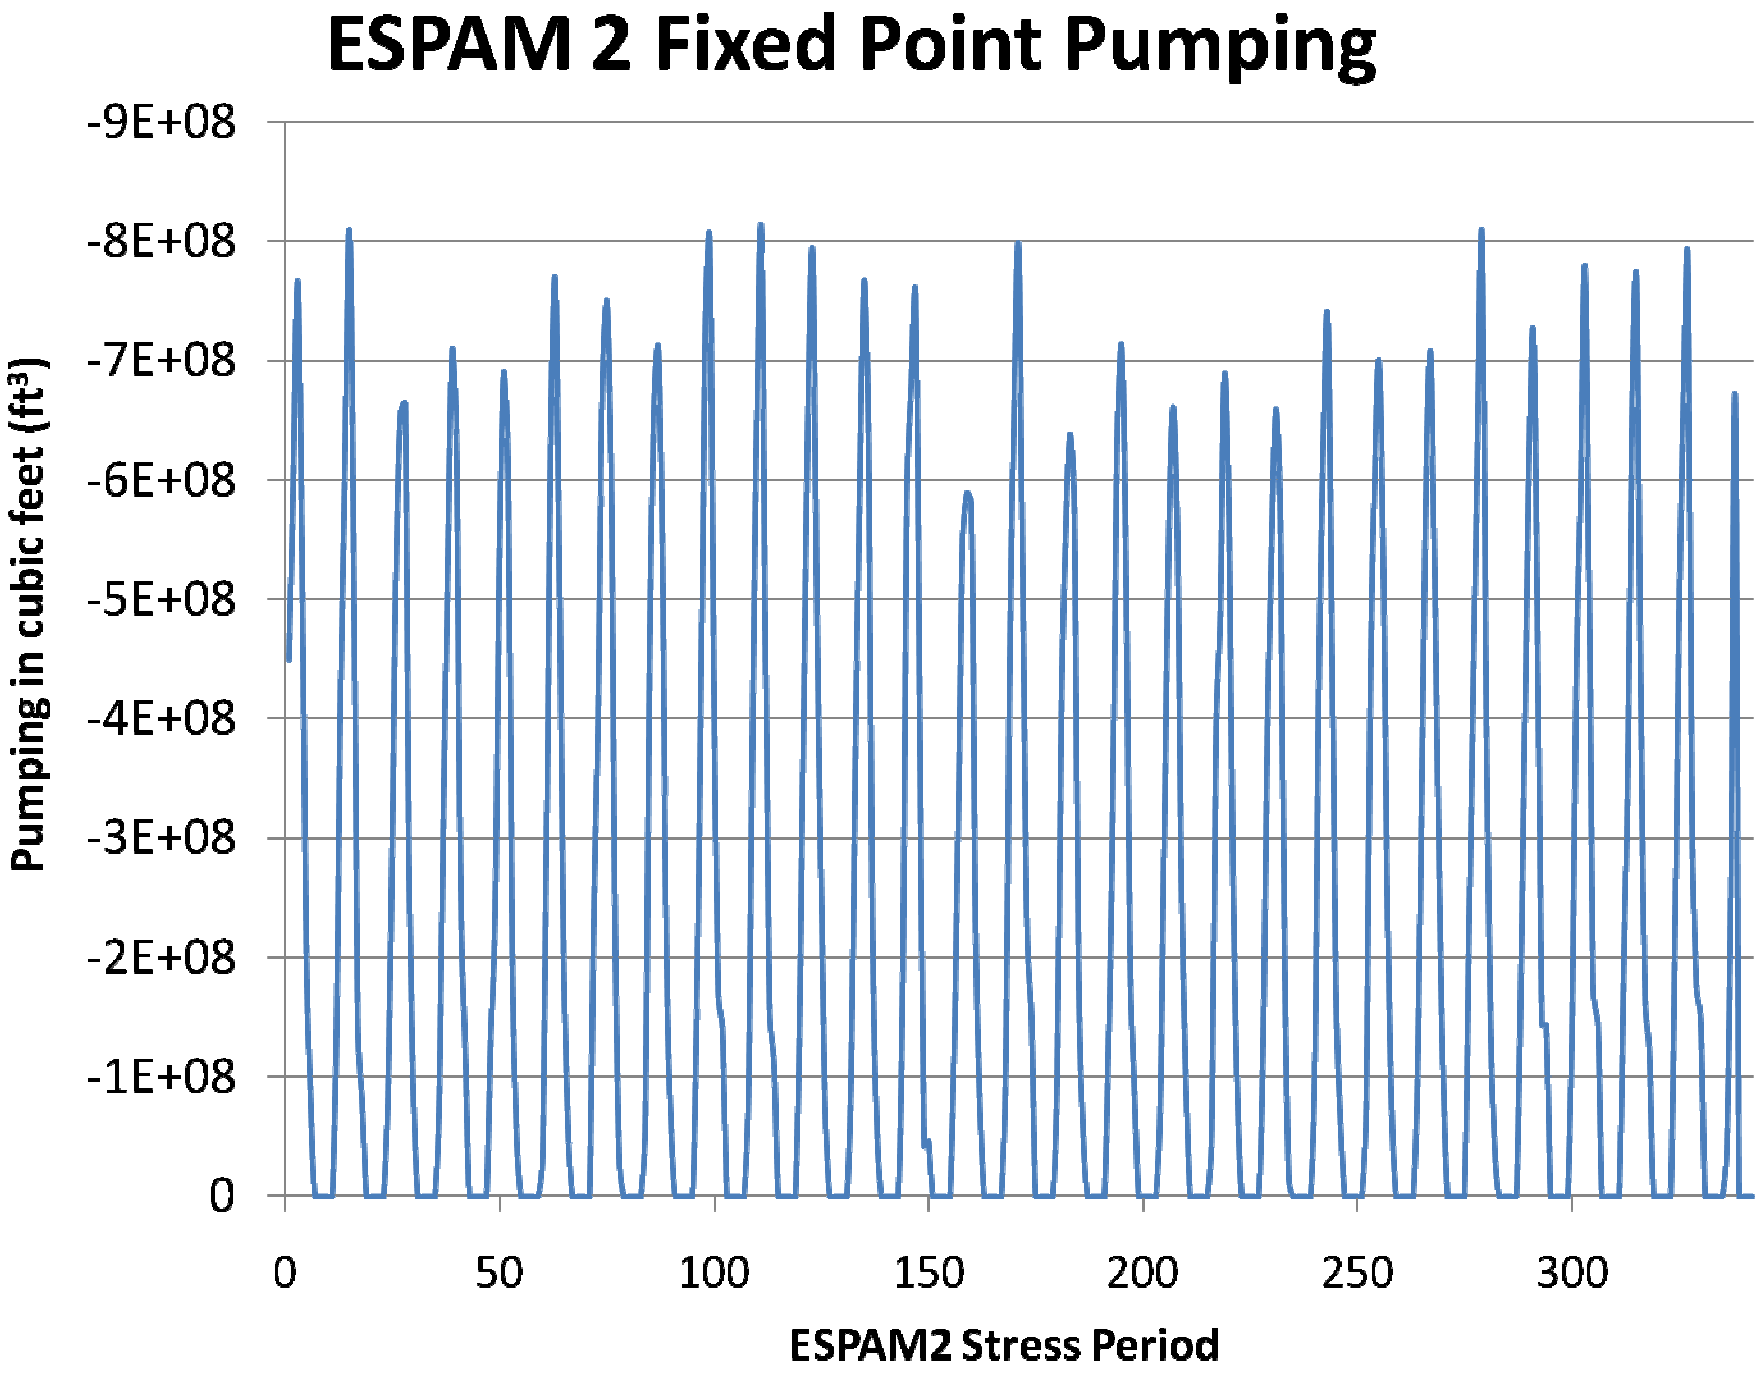
ESPAM 2 Fixed Point Pumping
-9E+08
-8E+08
-7E+08
-6E+08
-5E+08
-4E+08
-3E+08
-2E+08
-1E+08
0
Pumping in cubic feet (ft³)
0
50
100
150
200
250
300
ESPAM2 Stress Period